



CONTROLLI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

**D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18
Portale AnTeA**

Veronica Lobba

Trento, 15 luglio 2026

AGENDA:

- Registrazione piattaforma AnTeA
- Identificazione delle WSZ
- Caricamento delle WSZ in AnTeA
- Trasmissione dati di controllo

ABILITAZIONE UTENZA ANTEA: ambiente di test e di produzione


Dati da trasmettere a registrazione.antea.test@we-com.it

- **Codice Istat Provincia**
(022 per la Provincia di Trento)
- **Nome e Cognome richiedente**
- **PDF del Documento di identità**
- **Codice ARERA del Gestore**
(trasmesso da PAT - Politiche Sanitarie)
- **Email**
(dominio del gestore o Ente di appartenenza)
- **Codice fiscale del richiedente**

PUNTI DI ATTENZIONE

- **Ogni accesso alla piattaforma viene autorizzato tramite SPID o CIE.**
- **Comunicazioni verso l'assistenza e apertura dei ticket sono legati alla mail di registrazione.**

PIATTAFORMA ANTEA: <https://www.iss.it/antea-copertina>

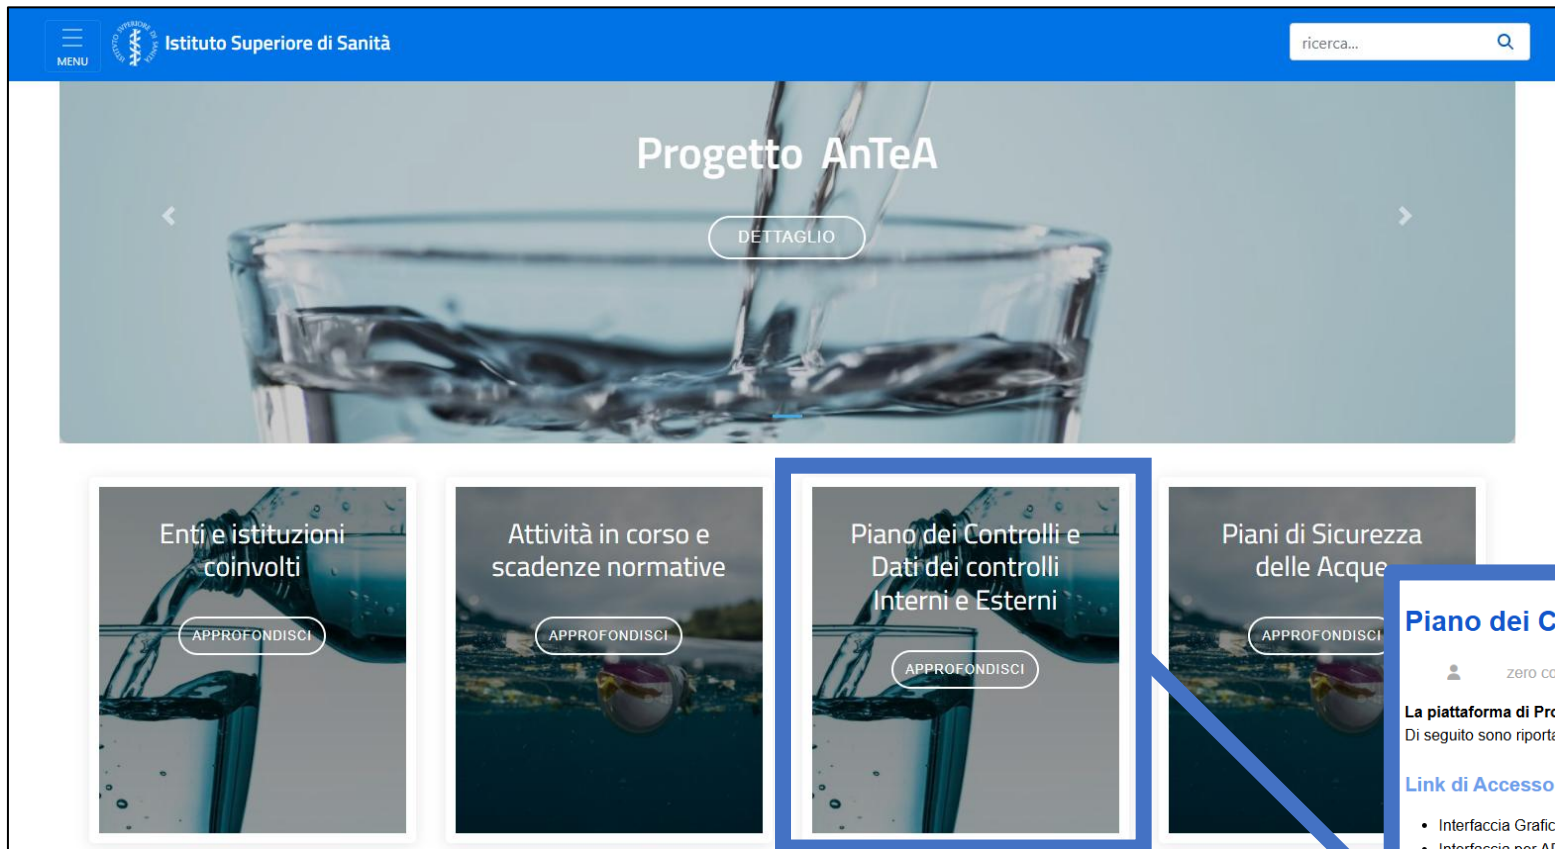

Piano dei Controlli e Dati controlli Interni e Esterni

zero comment Comunicati

La piattaforma di Produzione di AnTeA è disponibile.

Di seguito sono riportate le informazioni essenziali per accedere e utilizzare il programma.

Link di Accesso Ambiente Produzione

- Interfaccia Grafica: <https://antea.iss.it/portal/>
- Interfaccia per API: <https://antea.iss.it/api/>
- Portale di Autenticazione (IAM): <https://antea.iss.it/iam/>

Link di Accesso Ambiente Test

- Interfaccia Grafica: <https://antea.iss.it/test/portal/>
- Interfaccia per API: <https://antea.iss.it/test/api/>
- Portale di Autenticazione (IAM): <https://antea.iss.it/test/iam/>

Specifiche Tecniche RFC

Per consultare le specifiche di integrazione, fare riferimento ai documenti disponibili seguenti link:

- Specifiche per la definizione dei programmi di controllo: <https://antea.iss.it/specifiche-per-la-definizione-dei-programmi-di-controllo-v2/>
- Specifiche per la trasmissione dei risultati dei controlli: <https://antea.iss.it/specifiche-per-la-trasmissione-dei-risultati-dei-controlli-interni-ed-esterni-v3/>
- Specifiche per inserimento Wsz (Zdf): https://antea.iss.it/water-supply-zone-wsz_v2/

ANTEA: CONTROLLI <https://antea.iss.it/portal/dashboard>

Antea

< DASHBOARD

Benvenuto lbbvnc

Punti di Campionamento

101

Contro

64

SEZIONE: PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Sezione a carico di PAT

- Punti caricati a sistema da PAT secondo il piano di controllo definito con ASUIT

Punti Campionamento

Codice UUID ↑	Regione	Comune
04_022001_F1_U0010108	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010110	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010201	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010303	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010401	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010601	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala



ANTEA: CONTROLLI <https://antea.iss.it/portal/dashboard>

The screenshot displays the ANTEA dashboard interface. At the top left, the 'Antea' logo and a 'DASHBOARD' breadcrumb are visible. A welcome message 'Benvenuto lbbvnc' is shown. The main content area is divided into three sections: 'Punti di Campionamento' (101), 'SEZIONE: WATER SUPPLY ZONE' (a blue box with a loading message and a bullet point), and 'Ws di Competenza' (64). The 'Punti di Campionamento' section contains a table with sampling points. The 'Ws di Competenza' section is highlighted with a blue border. Below these sections, there is a 'Punti Campionamento' heading, a table of sampling points, and a map of Italy with a red dot indicating a specific location.

SEZIONE: WATER SUPPLY ZONE
Sezione a carico del gestore

- Caricamento delle aree qualitative

Punti di Campionamento

Codice UUID ↑	Regione	Comune
04_022001_F1_U0010108	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010110	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010201	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010303	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010401	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala
04_022001_F1_U0010601	Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Ala

Ws di Competenza

Punti Campionamento

Map showing the location of the sampling point (101) in the Trentino-Alto Adige region, near the border with Switzerland and France.

Individuazione delle Water Supply Zone

WATER SUPPLY ZONE:

area geografica definita dal gestore idrico all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o più fonti e la cui **qualità** è considerata ragionevolmente **omogenea**.

Criteri di identificazione delle WSZ:

ANALITICO	FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	INFRASTRUTTURE	GESTIONALE	PIANI DI SICUREZZA	VARIAZIONI TEMPORALI
Esiti analitici dei campionamenti	Identificazione delle fonti di approvvigionamento	Struttura della rete e dei percorsi dell'acqua	Operazioni gestionali per miscelare o meno le differenti acque	Possibili rischi della qualità dell'acqua	Variazione nel tempo degli approvvigionamenti e dei consumi



Esempio applicativo:


Criteri utilizzati:

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

INFRASTRUTTURALE


ANALITICO

Fonti: pozzi/sorgenti

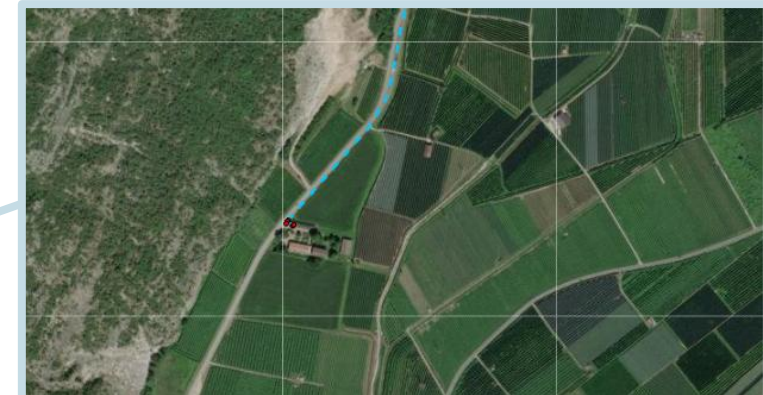


ANTEA: CARICAMENTO WSZ


<https://antea.iss.it/portal/dashboard>

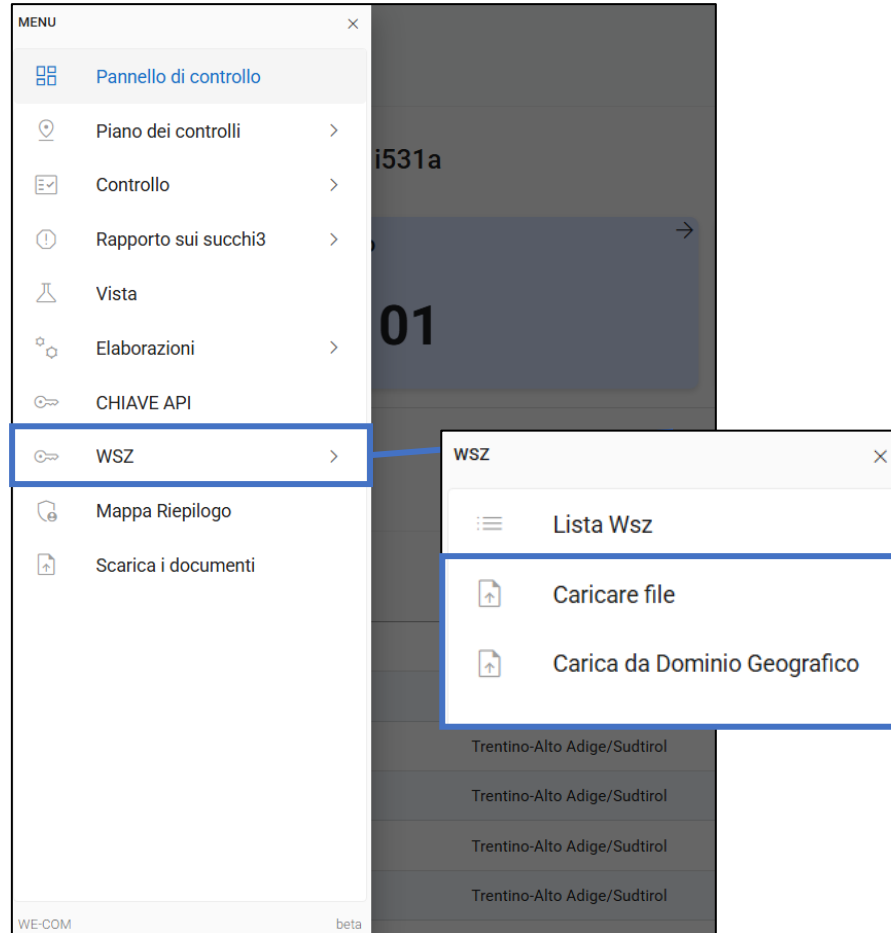

Dominio Geografico

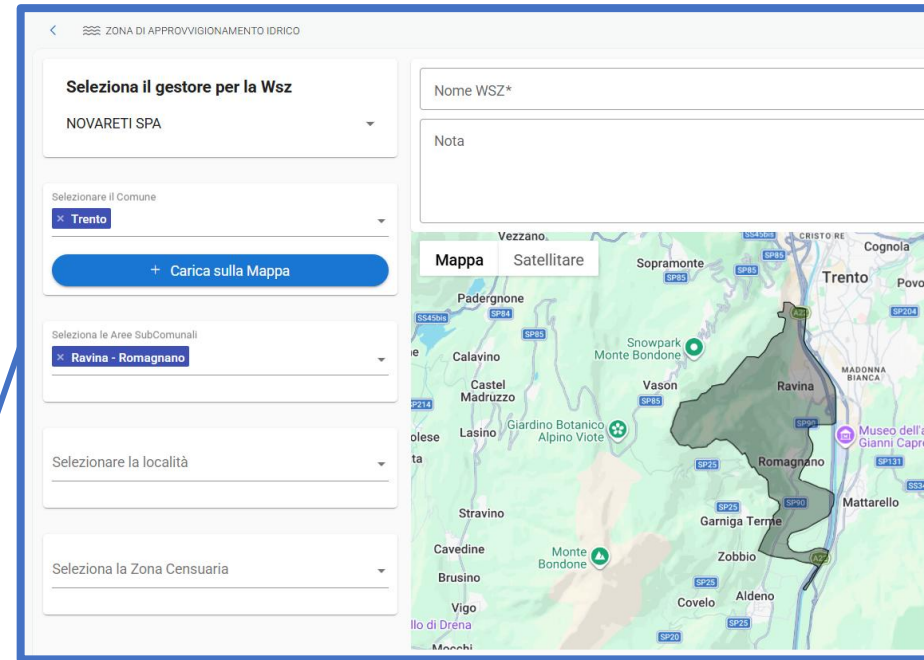

Shape file

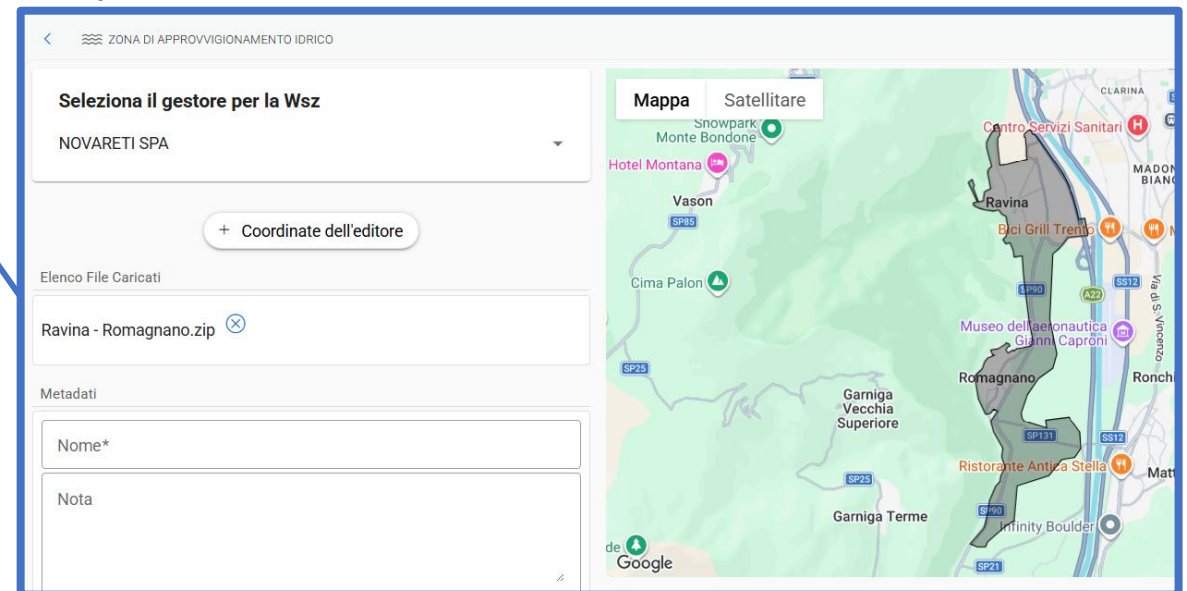

ANTEA: CONTROLLI

<https://antea.iss.it/portal/dashboard>

MENU

Pannello di controllo

Piano dei controlli

Controllo

Rapporto sui succhi3

Vista

Elaborazioni

CHIAVE API

WSZ

Mappa Riepilogo

Scarica i documenti

Visualizzazione dati dei controlli

Invio Controllo

Caricamento in file

Orologio

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

Trentino-Alto Adige/Sudtirolo

WE-COM

beta

Caricamento manuale

Antea

CONTROLLO INVIO CONTROLLO

Punto di Campionamento*

04_022205_F1_U2051703

Controllo esterno

Controllo Extra Piano

La data di Prelievo deve rientrare nel limite delle date di validità del punto di campionamento

Dati del partecipante

Data eora*

02/07/2026 12:00:00

Codice*

26LA1234

Ente*

Laboratorio

Dati dell'analisi

Data eora*

02/07/2026 12:00:00

N° Rapporto di prova*

26LA1234

Codice Accredia del laboratorio*

000

Appaltatore

Antea

CONTROLLO INVIO CONTROLLO

Pulizia grande riga

Parametri*

Incertezza

Metodo

PARAMETRO

ETICHETTA

VALORE

INCERTEZZA

METODO

Parametri*

epicloridrina

(µg/l)

Loq

0

0.10

EPA 5030C + 8260D 2018@R01

Parametri*

cromo

(µg/l)

Loq

1

0.177

INCERTEZZA

UNI EN ISO 17294-2 2023@R01

Parametri*

magnesio

(mg/l)

Loq

9.2

1.4

ISTISAN 2007/31 Met ISS CBB 038


Dieci

Trasmetti

ANTEA: CONTROLLI

<https://antea.iss.it/portal/dashboard>

Caricamento massivo

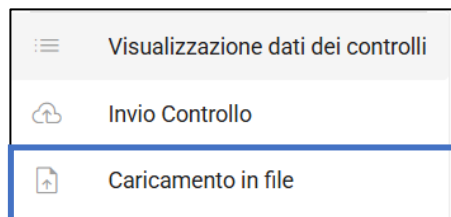

- File Excel
- File JSON

Dati richiesti:

Nome Campo	Obbl.
uuid	SI
istatRegione	SI
istatComune	SI
tipoPuntoCampionamento	SI
idPuntoCampionamento	SI
idAreraAto	SI
idAreraGestore	SI
codiceAcquedotto	SI
wsz	
coordinateEPSG4326lat	SI

coordinateEPSG4326lon	SI
coordinateEPSG4326z	SI
dataOraPrelievo	SI
codicePrelievo	SI
entePrelievo	SI
dataOraAnalisi	SI
numeroRapportoProvaAnalisi	SI
codiceAccrediaLaboratorioAnalisi	SI
codiceAccrediaLaboratorioEmittitore	NO
controlloEsterno	SI
controlloExtraPiano	SI
datiPrelievo	SI

codiceParametro	SI
valoreRapportoProva	SI*
valoreArrotondato	SI
incertezza	NO
valoreLOQ	NO
LOQ	SI se "valore LOQ" è "<"
valoreLFS	NO
LFS	SI se "valore LFS" è ">" o "<"
metodo	NO

<https://antea.iss.it/specifiche-per-la-trasmissione-dei-risultati-dei-controlli-interni-ed-esterni-v3/>

Specifiche per la Trasmissione dei Risultati dei Controlli Interni ed Esterni

zero comment Comunicati

Indice del Documento

[Contesto di Riferimento](#)
[Definizioni e Abbreviazioni](#)
[Scopo del Documento](#)
[Responsabilità del caricamento Dati](#)
[Descrizione del flusso autorizzativo Utenti](#)
[Modalità di Trasmissione dei Controlli Interni ed Esterni](#)
[Schema Concettuale](#)
[Modello Entità Relazione \(ER\)](#)
[Descrizione dei parametri dei Risultati dei Controlli](#)
[Accreditamento Laboratorio ACCREDIA](#)
[Codice di Riferimento Unico](#)
[Caricamento informazioni relative ai superamenti attraverso Reportnet 3.0](#)
[Ambiente di Test](#)
[Caricamento tramite Interfaccia](#)
[Consultazione dei Punti di Campionamento presenti](#)
[Trasmissione dei Risultati dei Controlli](#)
[Caricamento tramite File Excel](#)
[Caricamento Informazioni Superamenti Reportnet 3 tramite Excel](#)
[Caricamento Tramite Webservice](#)

Esempio file JSON

```
{
  "datiControlli": [
    {
      "uuid": "04_022003_F1_U0030103",
      "istatRegione": 4,
      "istatComune": 22003,
      "tipoPuntoCampionamento": "F1",
      "idPuntoCampionamento": "U0030103",
      "idAreraAto": 401,
      "idAreraGestore": 992,
      "codiceAcquedotto": "900301",
      "wsz": "Aldeno - ITWS2008213",
      "coordinate": {
        "epsg": 4326,
        "lat": 45.9758153,
        "lon": 11.090295,
        "z": 212.1367188
      },
      "dataOraPrelievo": "2025-01-16T10:20:00.000+1:00",
      "codicePrelievo": "25LA00323",
      "entePrelievo": "Laboratorio Dolomiti Energia",
      "dataOraAnalisi": null,
      "numeroRapportoProvaAnalisi": "25LA00323",
      "codiceAccrediaLaboratorioAnalisi": "00263",
      "codiceAccrediaLaboratorioEmittitore": null,
      "controlloEsterno": false,
      "controlloExtraPiano": false,
      "datiPrelievo": [
        {
          "descrizioneParametro": "acidi_aloacetici_haas_somma_di_mcaa_dcaa_tcaa_mbaa_dbaa",
          "valoreArrotondato": "5",
          "valoreLog": "<",
          "log": "5",
          "metodo": "MI-157 rev 0 2023",
          "codParametro": 18,
          "descrizione": "Acidi Alocetici (HAAs) (somma di MCAA, DCAA, TCAA, MBAA, DBAA)"
        },
        {
          "descrizioneParametro": "alluminio",
          "valoreArrotondato": "10",
          "valoreLog": "<",
          "log": "10",
          "metodo": "UNI EN ISO 17294-2 2023gR01",
          "codParametro": 58,
          "descrizione": "Alluminio"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

A photograph of two workers in a large, circular tunnel. The workers are wearing hard hats and safety gear. One worker in the foreground is holding a long-handled tool, possibly a brush or a light, and is looking towards the camera. The other worker is further back, also holding a tool. The tunnel walls are made of concrete and show signs of wear and moisture. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Veronica Lobba
v.lobba@novareti.eu

I diritti d'utilizzo di quanto illustrato in questa presentazione rimangono di esclusiva proprietà di Novareti, è vietata la riproduzione o la divulgazione anche parziale, di qualsiasi contenuto interno a questo documento.